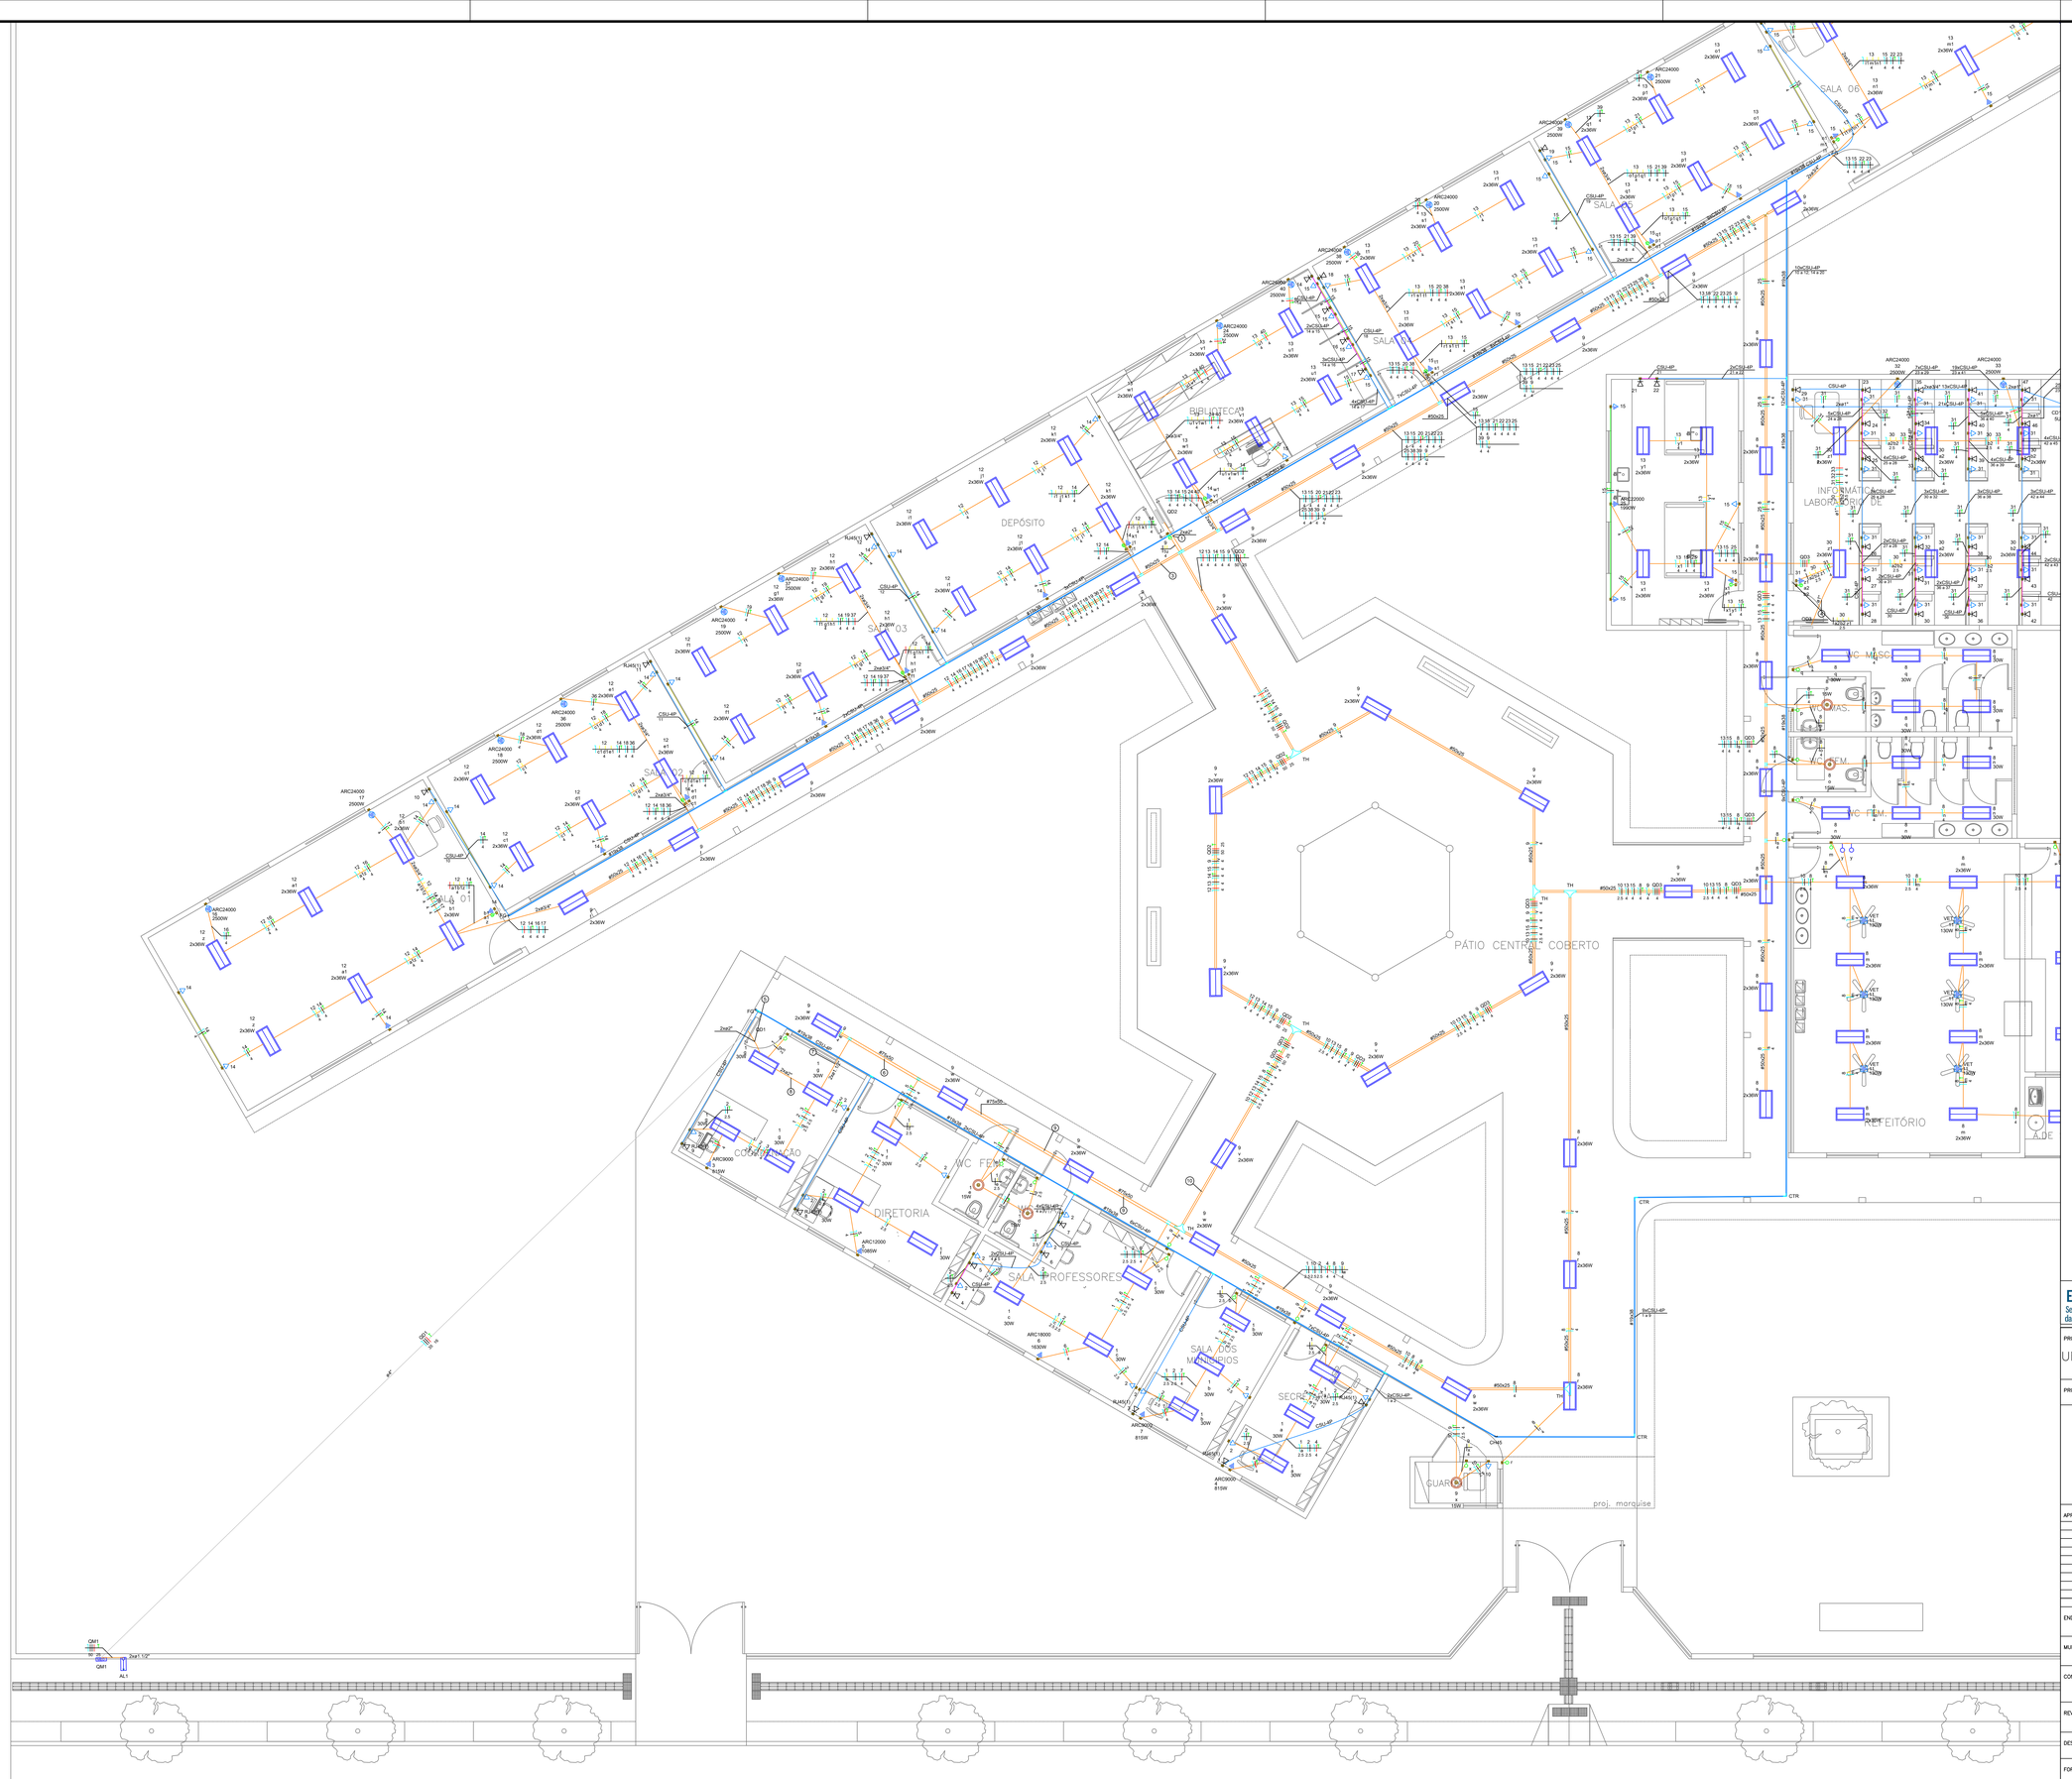

Legenda de fação	
1	16 17 18 19 20 21 / 22 23 24 25 26 27 / 28 29 30 31 32 33 / 34 35 36 37 38 39 / 40 41 42 43 44 45 / 46 47 48 49 50 25
2	12 14 16 17 18 19 / 36 37 / 40 41 42 43 44 45
3	30 31 32 33 QD3 / 25
4	1 10 12 13 14 15 / 2 3 4 5 6 7 / 8 9 QD1 QD2 / 50 25 4
5	1 10 12 13 14 15 / 2 3 4 5 6 7 / 8 9 QD1 QD2 / 50 25 4
6	1 10 12 13 14 15 / 2 3 4 5 6 7 / 8 9 QD1 QD2 / 50 25 4
7	1 10 12 13 14 15 / 2 3 4 5 6 7 / 8 9 QD1 QD2 / 50 25 4
8	1 10 12 13 14 15 / 2 3 4 5 6 7 / 8 9 QD1 QD2 / 50 25 4
9	1 10 12 13 14 15 / 2 3 4 5 6 7 / 8 9 QD1 QD2 / 50 25 4
10	10 12 13 14 15 / 2 3 4 5 6 7 / 8 9 QD1 QD2 / 50 25 4

Legenda de condutos	
Cabeamento	
	Teto
	Baixa
	Piso
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Média
	Baixa
	Piso

Legenda	
	Caixa padrão
	Cotovelo reto 90°
	Curva horizontal 45°
	Entrada de serviço
	Flange
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Luminária p/ lâmpada fluorescente tubular
	Placa 2"x4" - ventilador de teto
	Ponto genérico de luz 15W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Saída dupla para eletroduto
	Saída horizontal para eletroduto
	T horizontal 90°
	Tomada RJ45 a 0,30m do piso
	Tomada alta a 1,80m do piso
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso

Legenda das indicações	
ARC12000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC22000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
ARC24000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC9000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU
VET	Pontos de força - Uso específico - Ventilador teto
RJ45(1)	Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - baixa
TH	T horizontal 90° - 50x25mm
TH	T horizontal 90° - 50x50mm
CTR	Cotovelo reto 90° - 19x38mm
CH45	Curva horizontal 45° - 19x38mm
FG	Flange - 19x38mm
SU	Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal - SU x 370mm

GOVERNO DO PIAUI

EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC — Piauí

PROJETO:
UNIDADE ESCOLAR EXPEDITO CRONEMBERGER DOS REIS

PROJETO TIPO: PROJETO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

PROPRIETÁRIO: NOME DO PROPRIETÁRIO CPF:

AUTOR DO PROJETO: ARQUITETO / ENGENHEIRO CAU / CREA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQUITETO / ENGENHEIRO CAU / CREA

Kepller Fernandes Carvalho Pacheco
Eng. Civil
CREA 19/D7218877

APROVAÇÕES:

ENDEREÇO: RUA HENRIQUE BORGES, CENTRO

MUNICIPIO: RIBEIRA DO PIAUÍ – PI | ZONA: URBANA

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA, DETALHAMENTO E TABELAS

REVISÃO:

DESENHISTA: KEPLLER JUNIOR	ESCALA: INDICADA	ELE 01/02
FORMATO: A0 (1029 x 841)	DATA: DEZEMBRO/2021	